

BRISE METÁLICO

11.62

0.54

1.19

1.40

1.38

9.91

2.60

4.56

3.80

1.03

4.02

3.57

0.90

2.98

1.40

1.50

1.85

0.79

2.50

3.78

2.60

3.56

1.28

2.61

3.56


2.60

1.48

4.58

3.50

1.48

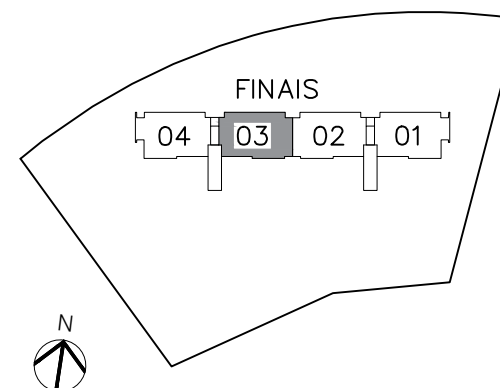

 FECHAMENTO EM ALVENARIA (CONFORME PROJETO)
 ESTRUTURA EM CONCRETO
 FECHAMENTO EM GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL
 PROJEÇÃO DA VIGA

PAVIMENTO: _____
APARTAMENTO: _____

DATA: _____

- * PLANTA SEM ESCALA
- * A ÁREA PRIVATIVA DAS UNIDADES AUTÔNOMAS É CALCULADA DE ACORDO COM A NBR 12.721 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;
- * MEDIDAS INTERNAS ACABADAS, SUJEITAS A VARIAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA EXECUÇÃO E DOS ACABAMENTOS UTILIZADOS;
- * ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS E PODERÁ SER ALTERADO, ESTANDO A CONSTRUTORA ISENTA DE COMUNICAR AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS;
- * O FORMATO E AS DIMENSÕES DAS LOÇAS, METAS E BANCADAS SÃO APENAS REFERÊNCIAS, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO;
- * OS CHAVEIROS SÃO REPRESENTATIVOS, AS UNIDADES NÃO SERÃO ENTREGUES COM OS MESMOS;
- * QUANTO ÀS DIFERENÇAS ENTRE AS MEDIDAS DOS REVESTIMENTOS DOS CÔMODOS, ESTES PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE ATÉ 5% NAS MEDIDAS ACABADAS.

- * EVENTUAIS FORTES E SANCAS PODERÃO SER EXECUTADOS CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES (OS FORTOS NÃO SÃO REPRESENTADOS NO DESENHO ACIMA);
- * PARA A INSTALAÇÃO DE LAR CONDICIONADO PELO PROPRIETÁRIO, DEVE-SE ACRESCER FORTO E SANCA EM ALGUNS TRECHOS, E O LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONFIRMADO EM PROJETO ESPECÍFICO DE LAR CONDICIONADO;
- * NAS UNIDADES AUTÔNOMAS, SERÁ ENTREGUE INFRAESTRUTURA DE CARGA ELÉTRICA E PONTO DE DRENO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE LAR CONDICIONADO, COM PONTOS NOS DORMITÓRIOS E NA SALA, RIGANDO POR CONTA DOS PROPRIETÁRIOS DAS UNIDADES A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CONDICIONADORAS, EVAPORADORAS, SANCAS DE GESSO E TUBULAÇÃO FRIGÍGERA), CONFORME PROJETO ESPECÍFICO.

AVENIDA 105  BUILDING